# Déclaration de conformité pour les engins à températures et compartiments multiples

Ref. outil de calcul : MT Rev0.66

## I. Caractéristiques de la caisse

| | Interne | Externe |
|---|---|---|
| **Longueur :** | 3.736 m | 3.900 m |
| **Largeur :** | 1.914 m | 2.050 m |
| **Hauteur :** | 2.055 m | 2.247 m |
| **Surface moyenne :** | 40.04 m² | |

| | |
|---|---|
| Référence du PV de caisse : | T6973 |
| Valeur du coefficient K : | 0.37 W/(m².°C) |
| Nature du plancher : | GRP |
| Marque | Lecapitaine |
| Modèle / N° de série : | 26111426-1427 |

## II. Nombre et caractéristiques des compartiments et cloisons internes

Configuration choisie :

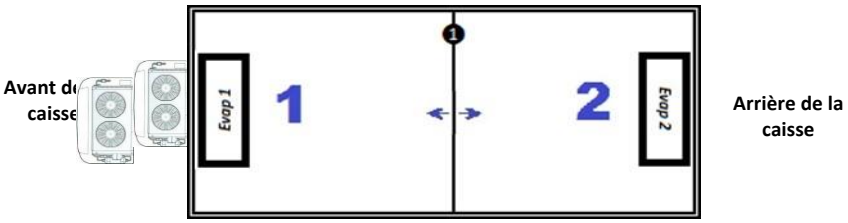


| | |
|---|---|
| Nombre de compartiments : | 2 |
| Nombre de cloisons internes : | 1 |

| Désignation de la cloison | Type | Epaisseur | Coeff. K |
|---|---|---|---|
| Cloison transversale 1 | Mobile | 45 mm | 2.6 W/(m².°C) |

| Compartiments | Classe | Largeur | Longueur | |
|---|---|---|---|---|
| | | | minimale | maximale |
| Compartiment N°1 | FRC | 1.914 m | 1.200 m | 2.341 m |
| Compartiment N°2 | FRC | 1.914 m | 1.350 m | 2.491 m |

## III. Caractéristiques de la source de froid

| Marque | TK | Puissance nominale du groupe : | | |
|---|---|---|---|---|
| **N°PV** | 10A00186_COR2 | **-20°C** | **0°C** | **Autonomie** |
| **Modèle / N° de série** | V 600 MAX spectrum | 2 722 W | 5 772 W | Non |

| Evaporateurs | | | Puissance individuelle | | Modèle / N° de série | Débit d'air |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compartiment | Marque | N°PV | -20°C | 0°C | | |
| N°1 | TK | 10A00186_COR2 | 1 917 W | 3 285 W | ES 300 MAX | 1 420 m³/h |
| N°2 | TK | 10A00186_COR2 | 1 917 W | 3 285 W | ES 300 MAX | 1 420 m³/h |

# RESULTATS DE LA SIMULATION

Les paragraphes donnés en références sont ceux de l'ATP - Annexe 1, Appendice 2.

*Pour consulter l'intégralité du texte de référence, se référer au paragraphe 3 : "EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS THERMIQUES DES ENGINS" ainsi qu'au paragraphe 7 : "PROCÉDURE DE MESURE DE LA PUISSANCE DES GROUPES FRIGORIFIQUES MULTI-TEMPÉRATURES MÉCANIQUES ET DE DIMENSIONNEMENT DES ENGINS À COMPARTIMENTS MULTIPLES".*

## I. Synthèse des résultats

| | |
|---|---|
| Conformité de la caisse dans son ensemble (§3.2.8) : | CONFORME |
| Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2) : | CONFORME |
| Puissance nominale du groupe suffisante dans tous les cas (§7.3.1) : | CONFORME |
| Puissances des évaporateurs suffisantes dans tous les cas (§7.3.6) : | CONFORME |
| Conformité à l'ATP (§7.3) : | **CONFORME** |

## II. Conformité du débit d'air minimal requis dans les volumes de la caisse (§3.2.8)

| Type d'engin routier | Camion | Vmax. | Qmax. | Classe des compartiments | Seuil Qmin. | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compartiment N°1 | | 9.21 m³ | 1 420 m³/h | FRC | 460 m³/h | CONFORME |
| Compartiment N°2 | | 9.80 m³ | 1 420 m³/h | FRC | 490 m³/h | CONFORME |
| | | | | **Résultat global** | | **CONFORME** |

DC-01929092-00995043-1546693ATPD0626012721

## III. Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2)

| | |
|---|---|
| Surface moyenne de la caisse : | 40.04 m² |
| Coefficient K de la caisse : | 0.37 W/(m².°C) |

| | Ti = -20 °C | Ti = 0°C | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1,75 * Kcaisse * S * ΔT | 1 296 W | 778 W | CONFORME |
| Puissance nominale du groupe | 2 722 W | 5 772 W | |

## IV. Demande totale de réfrigération la plus élevée (§7.3.1)

| | Température | Longueur interne | 1,75 * demande de réfrigération | Puissance nominale à cette température | Temps de fonctionnement du groupe |
|---|---|---|---|---|---|
| Compartiment N°1 | 20 °C | 1.20 m | -629 W | S.O. | 0.0% |
| Compartiment N°2 | -20 °C | 2.49 m | 1 483 W | 2 722 W | 54.5% |
| | | | **Temps de fonctionnement total :** | | **54.5%** |

## V. Vérification de toutes les positions de cloisons et répartitions de températures possibles (§7.3.6)

A. Informations

| | |
|---|---|
| Temps de calcul : | 0.016 s |
| Nombre de calculs par seconde : | 3 456 |
| Nombre de positions testées : | 54 |
| Dont non conformes ATP : | 0 |

| Résultat |
|---|
| CONFORME |

Positionnement de la cloison n°2

Positionnement c B. Paramètres variables

Positionnement de la cloison n°4

| Dimensions variables : | min | max | pas |
|---|---|---|---|
| Longueur interne du compartiment n°1 | 1.200 m | 2.341 m | 23 cm |

| Plages de températures : | - 20 °C | 0 °C | + 20 °C |
|---|---|---|---|
| Température du compartiment n°1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Température du compartiment n°2 | ✓ | ✓ | ✓ |

C. Cas le plus défavorable

| | Température | Longueur interne | Largeur interne | 1,75 * demande de réfrigération | Puissance individuelle de l'évaporateur | Temps de fonctionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compartiment N°1 | 20 °C | 1.200 m | 1.914 m | -629 W | S.O. | 0.0% |
| Compartiment N°2 | -20 °C | 2.491 m | 1.914 m | 1 483 W | 1 917 W | 77.4% |
| | | | | | | **77.4%** |

## DONNEES A SAISIR LORS DE LA DECLARATION DANS DATAFRIG

| | |
|---|---|
| Longueur interne : | 3.736 m |
| Largeur interne : | 1.914 m |
| Hauteur interne : | 2.055 m |
| Surface totale interne : | 37.52 m² |

| | |
|---|---|
| Valeur du coefficient K : | GRP |

| | |
|---|---|
| Nombre de compartiments : | 2 |

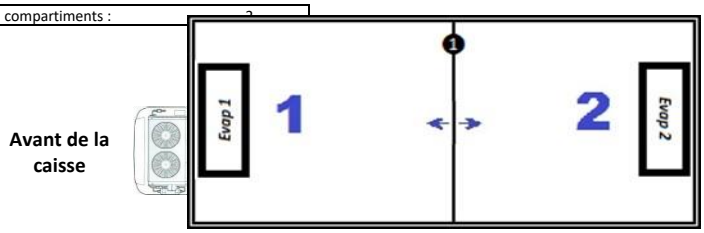


| | Surface_max | Volume_max |
|---|---|---|
| Compartiment n°1 | 26.45 m² | 9.21 m³ |
| Compartiment n°2 | 27.64 m² | 9.80 m³ |

Le / on : 2026/10/02

cemafroid L'EXPERT DU FROID

Cemafroid SAS
Responsable ATP / *Responsible for the ATP*

Adresse:
5 avenue des prés
CS20029
94266 - Fresnes
France

+33 (0) 1 49 84 84 84
contact@cemafroid.fr

Le Président de CEMAFROID SAS

TECNEA SAS représentée par son Président Gérald CAVALIER

DC-01929092-00995043-1546693ATPD0626012721